

Paskirtis:

Priešgaisinės talpos naudojamos gaisrų gesinimo sistemose, kur nėra vandentiekio arba tiekiamo vandens kiekis gaisro gesinimui yra nepakankamas. Reikiamam vandens kiekiui sukaupti gali būti montuojamos kelios talpos.

Eccua požeminės priešgaisinės talpos atitinka standarto EN 976-1:2000 reikalavimus.

Privalumai:

- atsparumas aplinkos poveikiui,
- hermetiškumas,
- paprastas montavimas,
- korpusas sustiprintas standumo žiedais.

Komplektacija:

- talpa,
- talpos užpildymo atvamzdis,
- ištekėjimo atvamzdis,
- aptarnavimo šulinys,
- inkaravimo diržai,
- dangtis.

Galimi priedai:

- lygio daviklis,
- avarinio lygio signalizacija.

Medžiagos:

1. Korpusas - stikloplastikas,
2. Pildymo atvamzdis - PE,
3. Ištekėjimo atvamzdis - PVC,
4. Dangtis - plastikas / ketus.

Konstrukcija, medžiagos, detalės gali būti pakeistos atliekant Eccua gaminių tobulinimo programą.



Gamintojas:

Eccua OÜ, Harku tee 3560, Tabasalu, Estija

Tel.: +372 622 8050

Pardavėjas:


Eccua UAB, Kulautuvos g. 20, Kaunas, Lietuva

Tel.: +370 37 338 460


El.paštas: info@eccua.lt

www.eccua.lt

ECCUA PRIEŠGAISRINĖ TALPA

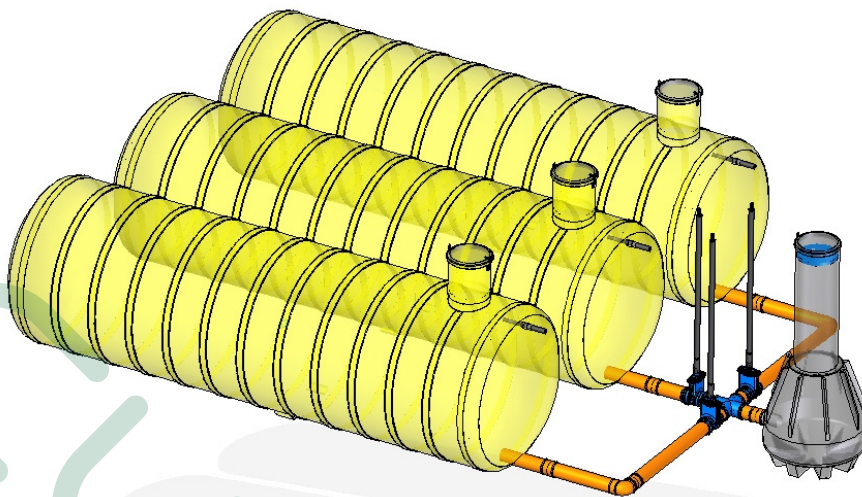

Talpos tūris, m ³	Talpos skersmuo D, mm	Talpos ilgis L, mm	Aptarnavimo šulinio aukštis H, mm	Aptarnavimo šulinio skersmuo B, mm
2	1200	1972	1300/1800/2500	600
3	1200	2857		
4	1200/1600	3742/2216		
5	1200/1600	4624/2716		
6	1200/1600	5511/3216		
6	1600	3216		
7	1600	3716		
8	1200/1600/2000	7280/4216/2820		
9	1600/2000	4716/3120		
10	1600/2000	5116/3420		
12	1600/2000	6116/4020		
13	2000	4420		
15	2000	5120		
20	2000	6670		
25	2500	5645		600
30	2500	6545		
35	2500	7645		
40	2500	8645		
45	2500	9645		
50	2500	10695		
55	2500	11695		
60	2500	12645		
65	2500	13745		
70	2500	14745		

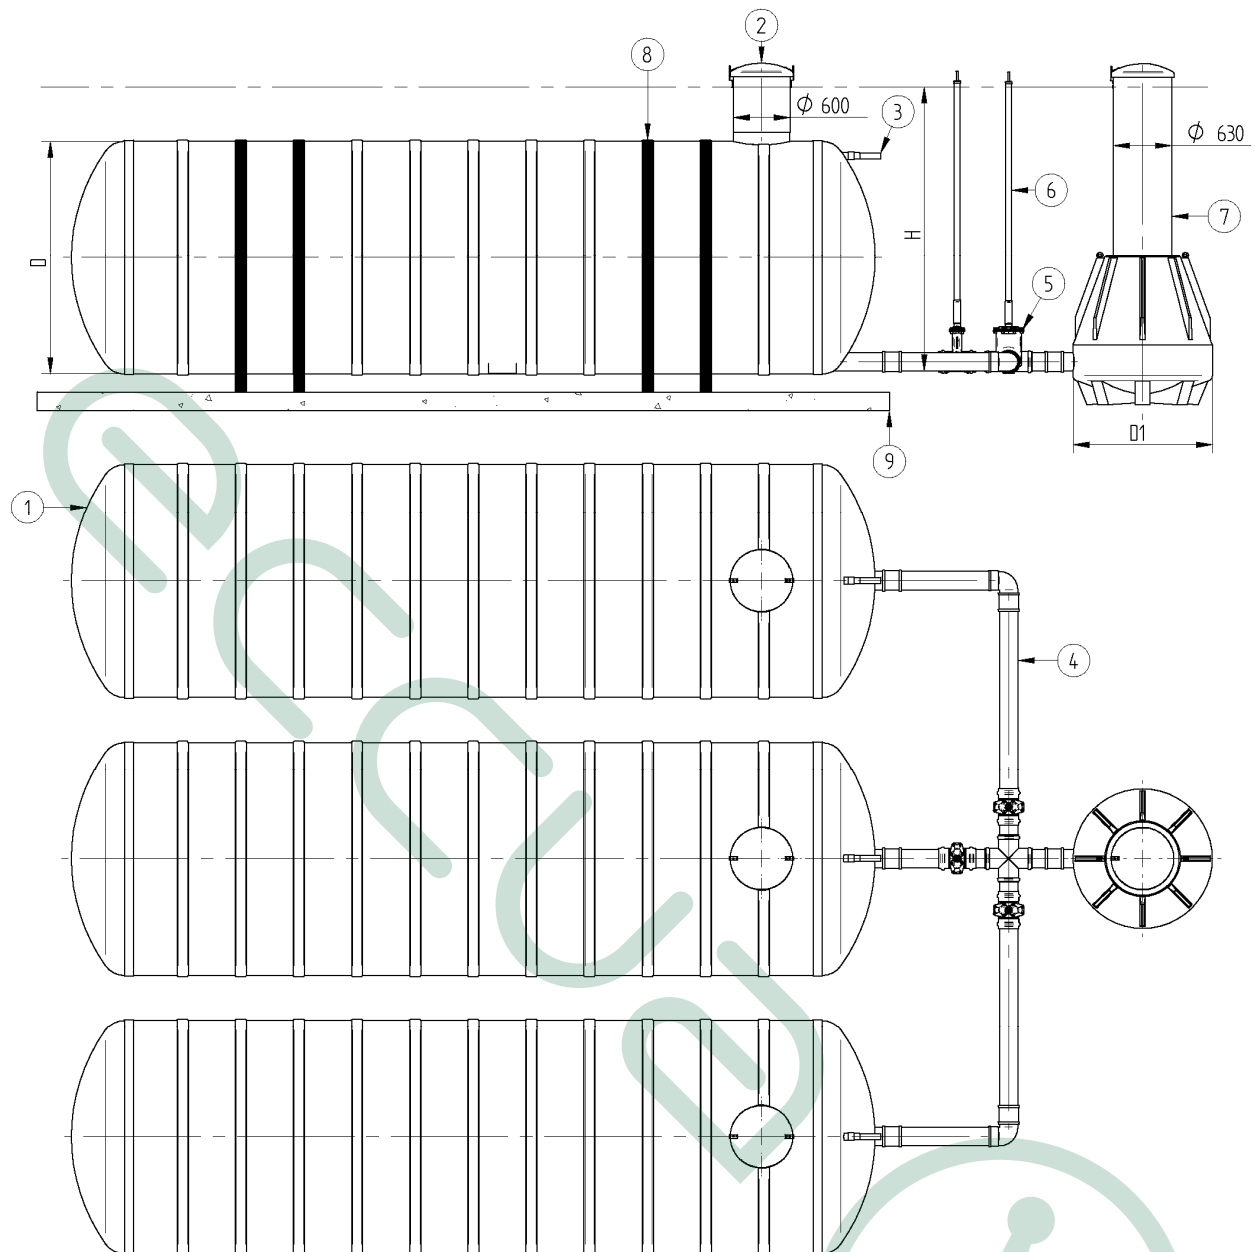

Sudedamosios dalys:

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Korpusas | 5. Kalaus ketaus požeminė pleištinė sklendė |
| 2. Dangtis | 6. Sklendės valdymo velenas |
| 3. Talpos užpildymo atvamzdis | 7. Šulinys |
| 4. Jungiamieji vamzdžiai | 8. Inkaravimo diržai |
| | 9. Gelžbetoninė inkaravimo plokštė |

